



Classification report

from

AFITI LICOF.

Marlon ST Longlife 4mm-55mm)

by

BRETT MARTIN LTD

**Classification by UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:
2010**

Reference: EXAP-3289T17-4

Classification: B-s1, d0



Informe de Clasificación

Classification Report

Laboratorio de Reacción al Fuego

Reaction to Fire Laboratory

SOLICITANTES:
APPLICANTS:



BRETT MARTIN, Ltd.

CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501-1:2007+ A1:2010
REACTION TO FIRE CLASSIFICATION ACCORDING TO STANDARD UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

- **Producto:** Panel de policarbonato celular
Product : Cellular polycarbonate panel.
- **Fabricante:** Brett Martin Ltd.
Manufacturer :
Gama de producto: "MARLON ST"
Product family

**CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN
NORMA UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010
REACTION TO FIRE CLASSIFICATION ACCORDING TO UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010
STANDARD**

Solicitantes: **BRETT MARTIN, Ltd.**
Applicants: 24, Roughfort Road, Newtownabbey, Co. Antrim
BT36 4RB, Reino Unido / *United Kingdom*

Laboratorio emisor: **AFITI-LICOF**
Issuer Laboratory: Organismo notificado nº: 1168
Notified body Nr

Producto: **Panel de policarbonato celular.**
Product : *Cellular polycarbonate panel*

Fabricante Brett Martin Lts.
Manufacturer :
Referencia: "MARLON ST"
Reference :

Informe de Clasificación nº: **3289T17-4**
Classification Report Nr:

Fecha de emisión: 11-oct-17
Date of issue : 11th-Oct-17



Contenido del informe - Content of the report

1.- Objeto del informe	Página 3
<i>Aim of the report</i>	<i>Page 3</i>
2.- Detalles del producto objeto de clasificación	Página 3
<i>Details of classified product</i>	<i>Page 3</i>
3.- Informes y resultados de ensayo en los	Página 3
que se basa la clasificación.	
<i>Reports and test results in support of this classification</i>	<i>Page 3</i>
4.- Clasificación y campo de aplicación	Página 5
<i>Classification and field of application</i>	<i>Page 5</i>
5.- Limitaciones	Página 7
<i>Limitations</i>	<i>Page 7</i>

La información contenida en este Informe de Clasificación tiene carácter confidencial, por lo que el Laboratorio no facilitará a terceros información relativa a este Informe, salvo que lo autorice el Solicitante.

El presente Informe de Clasificación no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio.
The information held in this Classification Report is a confidential nature, meaning the Laboratory shall not provide information in relation to this report to third parties, except with the authorisation of the Applicant.

It is not allowed to reproduce partially this Classification Report without the Laboratory's written approval.



1.- OBJETO DEL INFORME – AIM OF THE REPORT

Este Informe de Clasificación define la clasificación de la Reacción al Fuego asignada a la gama de paneles de policarbonato celular, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 “Clasificación en función del comportamiento frente al Fuego de productos de construcción y elementos para edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de Reacción al Fuego”.

This Classification report defines the Reaction to Fire classification of the product of cellular polycarbonate panel by the applicant on the basis of the procedures established in UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 “Fire classification of construction products and building elements-Part 1: Classification using data from reaction to fire tests”.

2.- DETALLES DEL PRODUCTO OBJETO DE CLASIFICACIÓN DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1.- GENERAL – GENERAL

La gama de productos definida por el solicitante según información incluida en página 5 de 7 (Tabla 1) se define como paneles de policarbonato celular según la especificación técnica correspondiente.

The product family defined by applicant according information included in page 5 of 7 (Table 1) is defined as cellular polycarbonate panel according to the relevant technical specification.

2.2.- DESCRIPCIÓN – DESCRIPTION

La gama de productos está completamente descrita en el informe de ensayo y en el informe que incluye el campo de aplicación extendido de resultados de ensayo [Informe EXAP] en los que se basa esta clasificación. Dichos informes se identifican en el capítulo 3 del presente informe.

The product family is fully described on the test report and the extended applications report [EXAP report] classification is based on. These reports are indicated on chapter 3 of this report.

3.- INFORMES Y RESULTADOS DE ENSAYO EN LOS QUE SE BASA LA CLASIFICACIÓN. REPORTS AND TEST RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION.

3.1.- ENSAYOS – TEST

Informes de ensayo – Test reports

Laboratorio emisor <i>Issuer laboratory</i>	Solicitantes <i>Applicants</i>	Informes <i>Reports</i>	Norma de ensayo <i>Test standard</i>	Condición final de uso <i>End use application</i>
AFITI-LICOF Pol. Ind. Sta. M ^a de Benquerencia C/ Río Estenilla, s/n 45007-TOLEDO Organismo notificado nº: Notified body Nr: 1168	BRETT MARTIN, Ltd. 24, Roughfort Road, Newtownabbey, Co. Antrim BT36 4RB, Reino Unido / United Kingdom	Nº/ Nr: 3289T17-3 F. emisión: 11-oct-17 <i>Date of issue: 11th Oct-17</i> F ensayo: 05-jul-16 <i>Test date: 05th-Jul-16</i>	UNE-EN 13823:2012+A1:2016	Aplicaciones externas/internas como sistemas de acristalamiento/cubierta. <i>External/internal applications as glazing/roofing system</i>
	AISLUX, S.A. Ctra. Vicálvaro a Estación O'Donnell 28001- MADRID	F ensayo: 11-jul-16 <i>Test date: 11th-Jul-16</i>	UNE-EN ISO 11925-2:2011	



Resultados de ensayo – Test results

 Informe de ensayo nº 3289T17-3
 Test report Nr

Método de ensayo <i>Test method</i>	Parámetro <i>Parameters</i>	Número de ensayos <i>Nr. test</i>	Resultados <i>Results</i>	
			Media de parámetro continuo (m) <i>Continuous parameter mean (m)</i>	Parámetros que se tienen que cumplir <i>Compliance with parameters</i>
UNE-EN 13823:2012, S.B.I.	FIGRA _{0,2MJ} (W/s)	1	64,82	No aplicable <i>Non applicable</i>
	FIGRA _{0,4MJ} (W/s)		No aplicable <i>Non applicable</i>	No aplicable <i>Non applicable</i>
	LSF < borde		No aplicable <i>Non applicable</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	THR _{600s} (MJ)		3,6	No aplicable <i>Non applicable</i>
	SMOGRA (m ² /s ²)		11,05	No aplicable <i>Non applicable</i>
	TSP _{600 s} (m ²)		44,4	No aplicable <i>Non applicable</i>
	Gotas/ partículas en llamas <i>Drops / Particles flamed</i>		No aplicable <i>Non applicable</i>	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No

Método de ensayo <i>Test method</i>	Parámetro <i>Parameters</i>	Número de ensayos <i>Nr. test</i>	Resultados <i>Results</i>	
			Media de parámetro continuo (m) <i>Continuous parameter mean (m)</i>	Parámetros que se tienen que cumplir <i>Compliance with parameters</i>
UNE-EN ISO 11925-2:2011	F _s ≤ 150 mm Inflamación del papel de filtro <i>Ignition of filter paper</i>	1		
Exposición = 30 s <i>Esposure =30 s</i>			No aplicable <i>Non applicable</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Gotas/partículas en llamas <i>Drops / Particles flamed</i>			No aplicable <i>Non applicable</i>	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No

3.2.- CAMPO DE APLICACIÓN EXTENDIDO DE RESULTADOS EXTEND APPLICATION FIELD

Informes – Reports

Laboratorio emisor <i>Issue laboratory</i>	Solicitantes <i>Applicants</i>	Informes <i>Reports</i>	Norma <i>Standard</i>
AFITI-LICOF Pol. Ind. Sta. M ^a de Benquerencia C/ Río Estenilla, s/n 45007 – TOLEDO Organismo notificado nº: <i>Notified body Nr:</i> 1168	BRETT MARTIN, Ltd. 24, Roughfort Road, Newtownabbey, Co. Antrim BT36 4RB, Reino Unido / <i>United Kingdom</i>	Nº: EXAP-3289T17 F. emisión: 11-oct-17 <i>Date of issue: 11th-Oct-17</i>	- UNE-EN 15725:2011 -UNE-EN 16153:2013+A1:2015
	AISLUX, S.A. Ctra. Vicálvaro a Estación O'Donnell 28001- MADRID		

Campo de aplicación extendido de los resultados de ensayo *Extended application field of test results*

A continuación se muestra el rango permitido de variabilidad para los distintos parámetros del producto/condiciones finales de uso. El resto de parámetros deben mantenerse conforme a lo descrito en los informes de ensayo de referencia.

Hereafter it is shown the range of variation allowed for the different parameters of the product/end use conditions. Rest of parameters shall be kept as described on the referenced test reports.

- Tabla 1 –
- Table 1 –

	Gama de productos <i>Product family</i>
Tipo de producto <i>Type of product</i>	Panel de Policarbonato celular <i>Cellular polycarbonate panel</i>
Colores <i>Colours</i>	Resultados válidos para todos los colores entre el transparente y el gris oscuro <i>Results valid for all colours between the colourless and dark grey</i>
Espesores <i>Thickness</i>	Espesores comprendidos entre [4 – 55] mm. <i>Thicknesses between [4 - 55] mm.</i>

4.- CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1.- NORMA DE CLASIFICACIÓN – CLASSIFICATION STANDARD

La clasificación de la reacción al fuego se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.


Reaction to Fire classification according to UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 standard



4.2.- CLASIFICACIÓN – CLASSIFICATION

La gama de productos de paneles de policarbonato celular presenta la siguiente clasificación:
Product family of cellular polycarbonate panel reaches the following classification:

Clasificación de la Reacción al Fuego – Reaction to fire classification

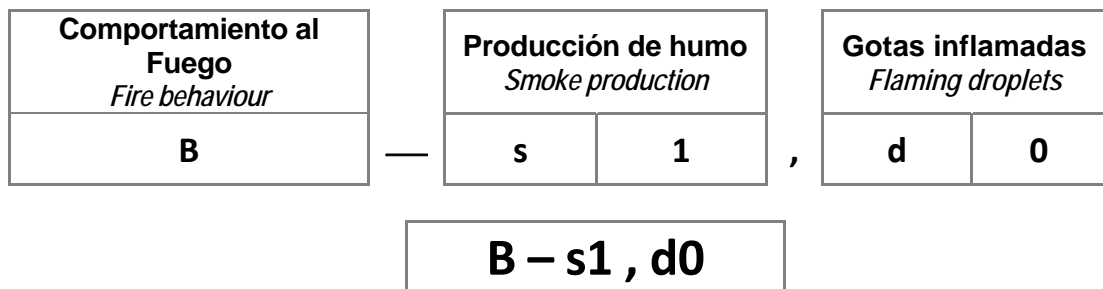

4.3.- CAMPO DE APLICACIÓN – FIELD OF APPLICATION

Según lo establecido en el informe técnico EXAP nº EXAP-3289T17, la gama de productos (ver tabla 1), tiene el siguiente campo de aplicación.

According to Technical Report EXAP nr. 3289T17, the product family (see Table 1), has the following field of application.

La clasificación obtenida sigue siendo válida para las siguientes variaciones en las características de la muestra, sin que la realización de estas modificaciones suponga la ejecución de nuevos ensayos.

Classification obtained is valid for the following simple characteristic variations, without further testing needed.

<u>Característica/Propiedad</u> <i>Characteristic/Property</i>	<u>Variación permitida</u> <i>Range allowed</i>
– Tipo de producto <i>Kind of product</i>	Panel de Policarbonato celular <i>Cellular polycarbonate panel</i>
– Color <i>Colour</i>	Resultados válidos para todos los colores entre el transparente y el gris oscuro <i>Results valid for all colours between the colourless and dark grey</i>
– Espesor <i>Thickness</i>	Espesores comprendidos entre [4 – 55] mm. <i>Thicknesses between [4 - 55] mm.</i>



5.- LIMITACIONES - LIMITATIONS

Este informe no representa ninguna aprobación de tipo ni certificación del producto.
This document does not represent type approval or certification of the product.

La clasificación asignada gama de productos incluida en el presente informe, es adecuada para la realización de una declaración de conformidad del solicitante según lo indicado en el sistema 3 de conformidad, en el contexto del marcado CE definido en la Directiva de Productos de la Construcción. El solicitante ha realizado una declaración, la cual se encuentra archivada por el laboratorio. Esta declaración confirma que el diseño del producto no requiere procesos específicos, procedimientos o etapas (por ejemplo, no adición de retardantes de llama, limitación del contenido orgánico, o adición de rellenos) que tengan por objeto la mejora del comportamiento al fuego con el fin de obtener la clasificación deseada. Como consecuencia de esto el solicitante concluye que el sistema 3 de conformidad es el apropiado.

Por consiguiente, el laboratorio de ensayo, al no haber tomado parte en la toma de muestras del producto objeto de ensayo no puede confirmar la trazabilidad de las muestras ensayadas, aún teniendo las correspondientes referencias facilitadas por el solicitante.

The classification assigned to the product in this report is appropriate to a declaration of conformity by the manufacturer within the context of system 3 attestation of conformity and CE marking under the Construction Products Directive.

The manufacturer has made a declaration, which is held on file. This confirms that the products design requires no specific processes, procedures or stages (e.g. no addition of flame-retardants, limitation of organic content, or addition of fillers) that are aimed at enhancing the fire performance in order to obtain the classification achieved. As a consequence the manufacturer has concluded that system 3 attestation is appropriate.

The test laboratory has, therefore, played no part in sampling the product for the test, although it holds appropriate references, supplied by the manufacturer, to provide for traceability of the samples tested.

Toledo, 11 de octubre de 2017
Toledo, 11th of October of 2017



Documento Firmado Digitalmente
Digitally Signed Document

Fdo.: David Sáez García
Director Técnico del Laboratorio
de Reacción al Fuego
Technical Director of Fire Reaction Laboratory



DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
DIGITALLY SIGNED DOCUMENT



Classification report

from

AFITI LICOF.

Marlon ST Longlife 4mm-55mm)

by

BRETT MARTIN LTD

**Classification by UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:
2010**

Reference: EXAP-3289T17-4

Classification: B-s1, d0



Centrum pro testování a výzkum požárů
Asociace pro podporu výzkumu a technologie požární bezpečnosti

Klasifikační zpráva č.
3289T17-4
Strana 1 ze 7

Klasifikační zpráva

Laboratoř pro zkoumání reakce na oheň

ŽADATELÉ



BRETT MARTIN, Ltd.

REAKCE NA OHEŇ - KLASIFIKACE PODLE NORMY UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Výrobek: Panel z celulárního polykarbonát

Výrobce: Brett Martin Ltd.
Řada výrobků: "MARLON ST"

HLAVNÍ KANCELÁŘ A LABORATOŘE
Camino de Esrechillo, 8 E- 28500, Arganda del Rey - Madrid (Španělsko)

CENTRÁLNÍ KANCELÁŘ A LABORATOŘE
C/Rio Estenilla, s/n - P.I. Sta. Ma de Banquerencia E- 45007, Toledo (Španělsko)

☎ +34 902 112 942
☎ +34 918 713 524
☎ +34 901 706 587
@ licof@afiti.com
✦ www.afiti.com

KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ PODLE NORMY UNE-EN 13501-1:2007+A 1 :2010

Žadatelé: **BRETT MARTIN, Ltd.**
24, Roughfort Road, Newtownabbey, Co. Antrim
BT36 4RB, Spojené království

Vydávající laboratoř: **AFITI-LICOF**
Oznámený subjekt č. 1168

Produkt: *Panel z celulárního polykarbonátu.*
Výrobce: Brett Martin Ltd.
Odkaz: "MARLON ST"

Klasifikační zpráva č: **3289T17-4**
Datum vydání : 11. října-17

Obsah zprávy

1.	Účel zprávy	Strana 3
2.	Podrobnosti o klasifikovaném produktu	Strana 3
3.	Protokoly a výsledky testů na podporu této klasifikace	Strana 3
4.	Klasifikace a oblast použití	Strana 5
5.	Omezení	Strana 7

Informace obsažené v této Klasifikační zprávě jsou důvěrné povahy, což znamená, že laboratoř nesmí poskytnout informace týkající se této zprávy třetím stranám s výjimkou případů, kdy k tomu žadatel udělí souhlas. Bez písemného souhlasu laboratoře není dovoleno tuto klasifikační zprávu částečně reprodukovat.

1. ÚČEL ZPRÁVY

Tato Klasifikační zpráva definuje klasifikaci reakce na oheň pro panel z celulárního polykarbonátu, vyrobený žadatelem na základě postupů stanovených v normě UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 "Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň".

2. PODROBNOSTI O KLASIFIKOVANÉM PRODUKTU

2.1. VŠEOBECNÉ

Řada výrobků definovaná žadatelem podle informací uvedených na straně 5 ze 7 (tabulka 1) je definována jako panel z celulárního polykarbonátu podle příslušné technické specifikace.

2.2. - POPIS

Rodina výrobků je plně popsána v protokolu o zkoušce a v protokolu o rozšířeném použití [protokol EXAP] na kterých je klasifikace založena. Tyto protokoly jsou uvedeny v kapitole 3 této zprávy.

3. PROTOKOLY A VÝSLEDKY ZKOUŠEK NA PODPORU TÉTO KLASIFIKACE

3.1. ZKOUŠKA

Zkušební protokoly

Vydávající laboratoř	Žadatelé	Protokoly	Norma zkoušky	Konečné použití
AFITI-LICOF Pol. Ind. Sta. M ^a de Benquerencia C/ Río Estenilla, s/n 45007-TOLEDO Oznámený subjekt č: 1168	BRETT MARTIN, Ltd, 24, Roughfort Road, Newtownabbey, Co. Antrim BT36 4RB, Spojené království	Č.: 3289T17-3 Datum vydání: 11. října 2017 Datum zkoušky: 5. července 2016	UNE-EN 13823:2012+ A1:2016	Vnější/vnitřní použití jako zasklení/střešní systém
	 AISLUX, S.A. Ctra. Vicálvaro a Estación O'Donnell 28001- MADRID	Datum zkoušky: 11. července 2016	UNE-EN ISO 11925-2:2011	

DIGITÁLNĚ PODEPSANÝ DOKUMENT

Výsledky zkoušek

Protokol o zkoušce č. 3289T17-3

Zkušební metoda	Parametry	Počet zkoušek	Výsledky	
			Průměr kontinuálního parametru (m)	Splnění parametru
UNE-EN 13823:2012, S.B.I.	FIGRA _{0,2MJ} (W/s)	1	64,82	Nepoužito
	FIGRA _{0,4MJ} (W/s)		Nepoužito	Nepoužito
	LSF < limit		Nepoužito	X Ano <input type="checkbox"/> Ne
	THR ₆₀₀ (m ²)		3,6	<input type="checkbox"/> Nepoužito
	SMOGRA (m ² /s ²)		11,05	Nepoužito
	THR _{600 s} (m ²)		44,4	Nepoužito
	Hořící kapky / částice		Nepoužito	<input type="checkbox"/> Ano X Ne

Výsledky

Zkušební metoda	Parametry	Počet zkoušek	Průměr kontinuálního parametru (m)	Shoda s parametry
UNE-EN ISO 11925-2:2011 Expozice =30 s	F _s ≤ 150 mm	1	Nepoužito	X Ano <input type="checkbox"/> Ne
Hořící kapky / částice	Zapálení filtračního papíru		Nepoužito	<input type="checkbox"/> Ano X Ne

DIGITÁLNĚ PODEPSANÝ DOKUMENT

3.2. ROZŠÍŘENÍ OBLASTI POUŽITÍ

Protokoly

Vydávající laboratoř	Žadatelé	Protokoly	Norma
AFITI-LICOF Pol. Ind. Sta. M ^a de Benquerencia C/ Río Estenilla, s/n 45007 - TOLEDO Oznámený subjekt č: 1168	BRETT MARTIN, Ltd. 24, Roughfort Road, Newtownabbey, Co. Antrim BT36 4RB, Spojené království AISLUX, S.A. Ctra. Vicálvaro a Estación O'Donnell 28001- MADRID	Č: EXAP-3289T17 Datum vydání: 11. října 2017	- UNE-EN 15725:2011 -UNE-EN 16153:2013+A1: 2015

Výsledky zkoušek pro rozšířenou oblast použití

Dále je uveden rozsah povolených odchylek pro různé parametry výrobku/podmínky konečného použití. Ostatní parametry musí být zachovány tak, jak jsou popsány v uvedených zkušebních protokolech.

Tabulka 1

Typ výrobku	Řada výrobků
Barvy	Panel z celulárního polykarbonátu
Tloušťka	Výsledky platí pro všechny barvy mezi bezbarvou a tmavě šedou.
	Tloušťky v rozmezí [4 - 55] mm.

4. KLASIFIKACE A OBLAST POUŽITÍ

4.1. KLASIFIKAČNÍ NORMA

Klasifikace reakce na oheň podle normy UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010

DIGITÁLNĚ PODEPSANÝ DOKUMENT

Bez písemného souhlasu laboratoře není dovoleno tuto klasifikační zprávu částečně reprodukovat.

Strana 5 z 7

4.2. KLASIFIKACE

Řada výrobků celulární polykarbonátové panely dosahuje následující klasifikace:

Chování při požáru	Tvorba kouře		Hořící kapky	
B	s	1	d	0

B - s1 , d0

4.3. OBLAST POUŽITÍ

Podle technického protokolu EXAP č. 3289T17 má tato skupina výrobků (viz tabulka 1) následující oblast použití.

Získaná klasifikace je platná pro následující jednoduché odchylky charakteristik, aniž by bylo nutné další testování.

Charakteristika/vlastnost	Povolený rozsah
Druh výrobku	Panel z celulárního polykarbonátu
Barva	Výsledky platí pro všechny barvy mezi bezbarvou a tmavě šedou.
Tloušťka	Tloušťky v rozmezí [4 - 55] mm.



5. OMEZENÍ

Tento dokument nepředstavuje schválení typu ani certifikaci výrobku.

Klasifikace přiřazená výrobku v této zprávě odpovídá prohlášení o shodě výrobce v rámci systému 3 ověřování shody a označení CE podle Směrnice o stavebních výrobcích.

Výrobce vydal prohlášení, které je uloženo v archivu. To potvrzuje, že návrh výrobku nevyžaduje žádné zvláštní procesy, postupy nebo fáze (např. žádné přidávání zpomalovačů hoření, omezování organického obsahu nebo přidávání plniv), které by měly za cíl zlepšit požární vlastnosti k dosažení stanovení klasifikace. V důsledku toho výrobce dospěl k závěru, že ověřování shody dle systému 3 je odpovídající.

Zkušební laboratoř se tedy nepodílela na odběru vzorků výrobku pro zkoušku, ačkoli má k dispozici příslušné referenční údaje dodané výrobcem, které zajišťují zpětnou sledovatelnost zkoušených vzorků.

Toledo, 11. října 2017

Podpis nečitelný

Digitálně podepsaný dokument

Fdo.: David Sáez García

Technický ředitel laboratoře reakce na oheň

DIGITÁLNĚ PODEPSANÝ DOKUMENT

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Ing. Barbora Tošnerová, IČ: 46645888, jsem osobně provedla překladatelský úkon jako tlumočnick jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb. rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 25. listopadu 1992 pod č. jedn. Spr. 2061/92, T-186, pro jazyk český a anglický, zapsaný v seznamu soudních tlumočnicků a soudních překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR v souladu s § 44 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnickách a soudních překladatelích.
K provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tímto stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem 109945/2023

Dne: 22 -08- 2023

Ing. Barbora Tošnerová



TRANSLATOR 'S CLAUSE

I, Ing. Barbora Tošnerová, ID No. (IČ): 46645888, have personally made this translation as a translator appointed pursuant to Act No. 36/1967 Coll., by virtue of the decision of the Chairman of the Regional Court in České Budějovice of 25 November 1992 under Ref. No. Spr. 2061/92, T-186, for the Czech and English languages, registered in the Register of Sworn Interpreters and Sworn Translators maintained by the Ministry of Justice of the Czech Republic, in compliance with Section 44 of Act No. 354/2019 Coll., on Sworn Interpreters and Sworn Translators.
No consultant was engaged for performance of the translation.

I hereby certify that the translation corresponds to the wording of the attached document.

The translation is registered in the Register of Translations under Reg. No. 109945/2023

Date: 22 -08- 2023

Ing. Barbora Tošnerová

Tošnerová



